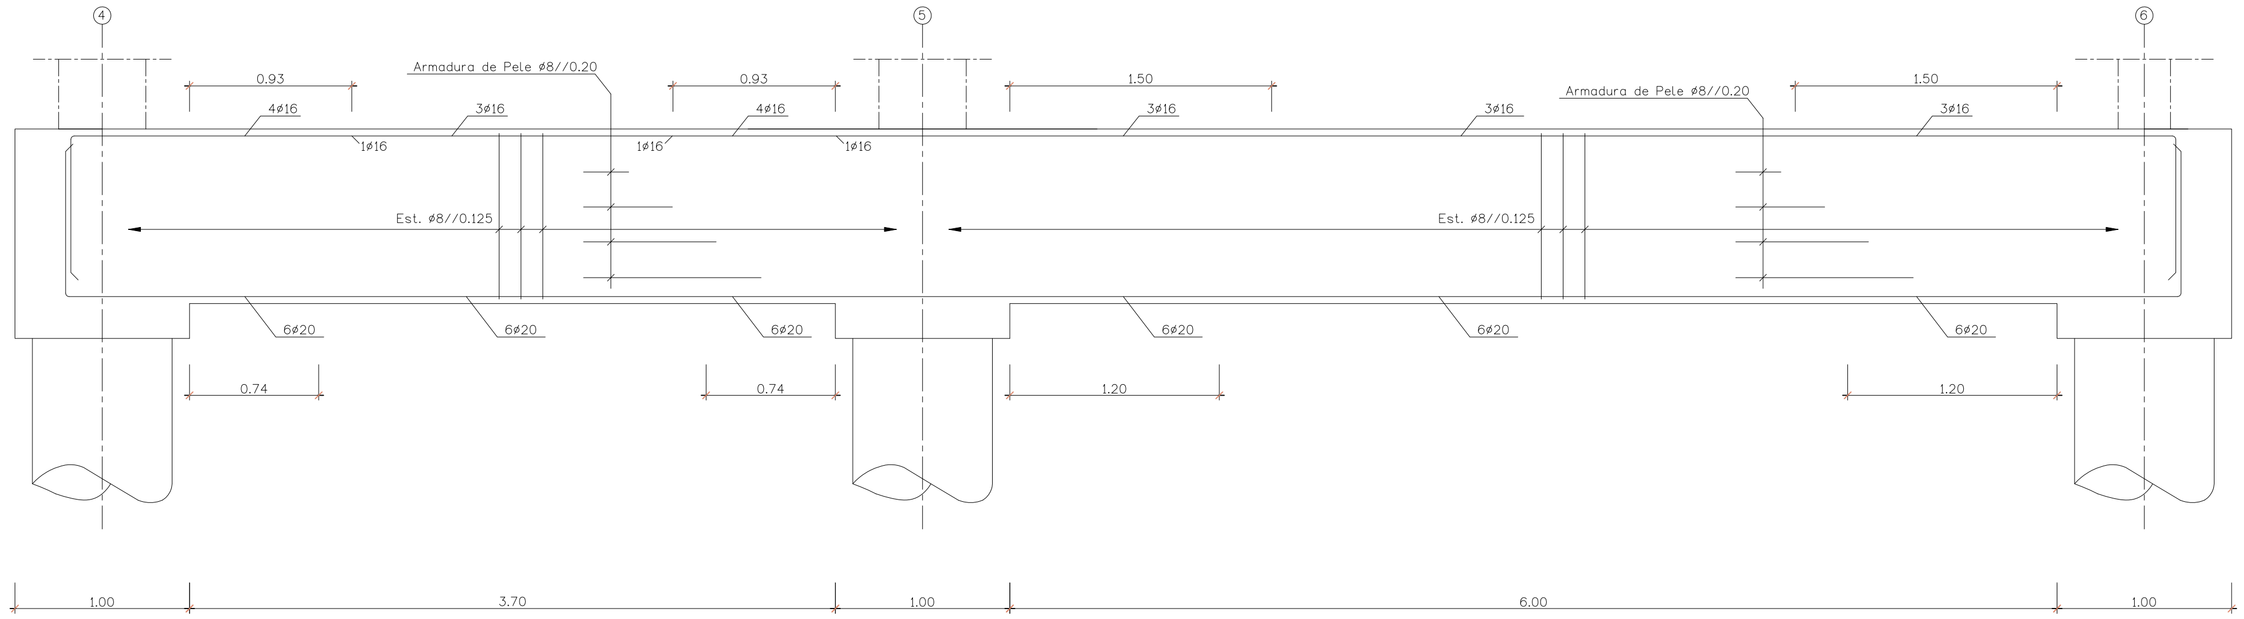

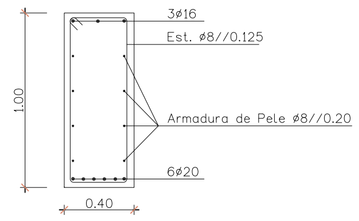

CORTE TIPO

VIGA VF1.1

VIGA VF1.2

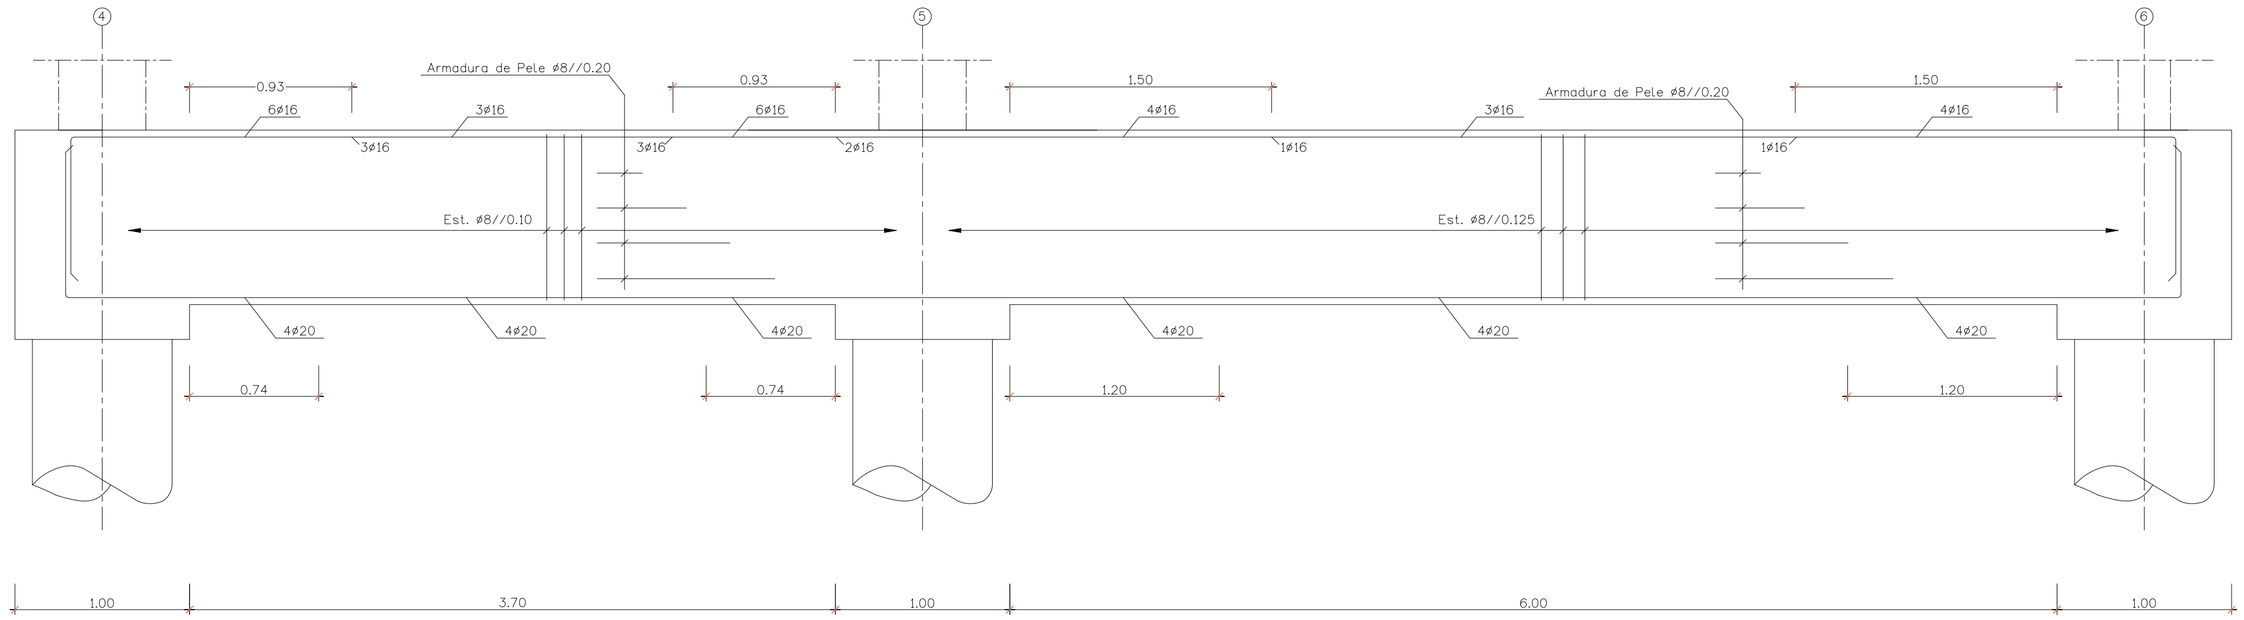

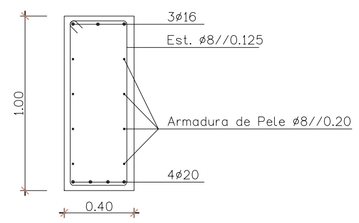

CORTE TIPO

VIGA VF2.1

VIGA VF2.2

NOTAS:

1 - OS COMPRIMENTOS DE AMARRAÇÃO OU EMPALME DAS ARMADURAS, ONDE NÃO INDICADO, SERÃO 50ø

2 - NÃO SERÁ EMPALMADA EM CADA SECÇÃO MAIS DE 1/3 DA ARMADURA

AÇO	BETÃO (NP ENV 206)		NIVEL DE CLORETOS	Dmáx (mm)	CLASSE ESTRUTURAL	RECOBRIMENTO (cm)	
	RESISTÊNCIA	CLASSE DE EXPOSIÇÃO				EXT.	INT.
A500 NR	C30/37	XC3	Cl 0.4	20	S3	5.0	5.0
BETÃO DE REGULARIZAÇÃO C12/15 (XC0 Cl0.4 Dmáx20 S3) com 0.05m DE ESPESSURA SOB TODOS OS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO							

DESENHOS A CONSULTAR:

DES_09 - PLANTA DE FUNDAÇÃO E PLANTA PISO 0 E CORTES

EDIFÍCIO DE ENSACAGEM E EXPEDIÇÃO
FÁBRICA DO DONDO

ANTEPROJECTO

VIGAS DE FUNDAÇÃO VF1.1, VF1.2, VF2.1 E VF2.2
DIMENSIONAMENTO - BETÃO ARMADO

ISEL

Projectou	Jan. 2016	JORGE AGOSTINHO	Desenho Nº DES_18	Escala: 1:25
Desenhou	Jan. 2016	JORGE AGOSTINHO		
Reviu				
Verificou				
Aprovou			Substitui:	
Fact. plot. : 1000 = 25			Subs. por:	