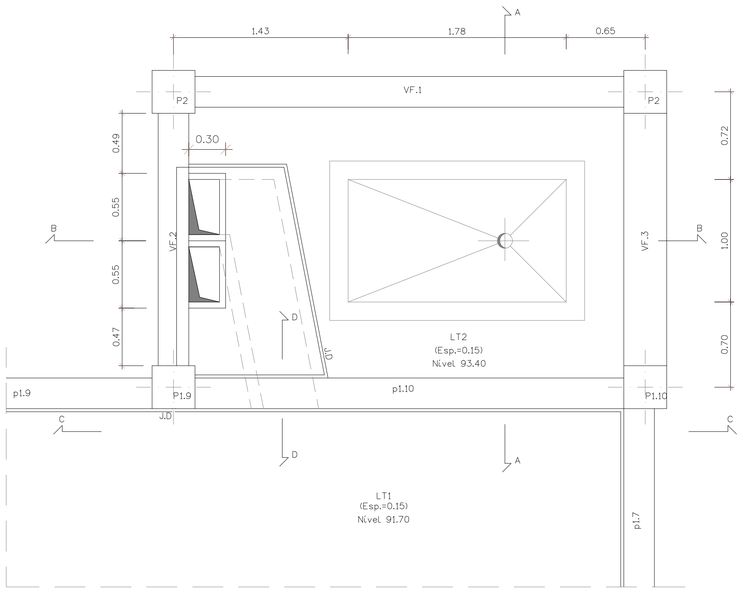

PLANTA DAS LAJES DE PAVIMENTO DA SALA DO TRANSFORMADOR

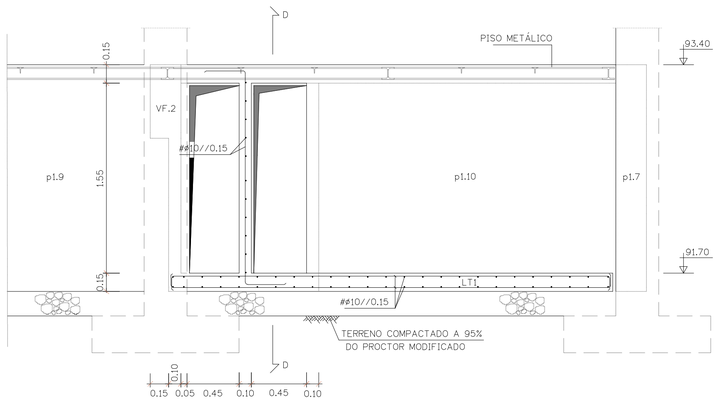

CORTE C-C

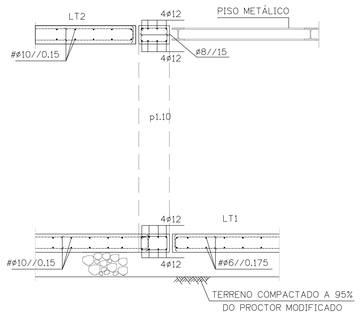

CORTE D-D

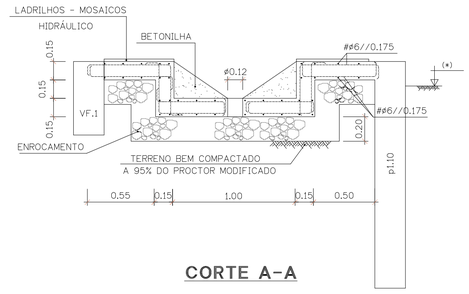

CORTE A-A

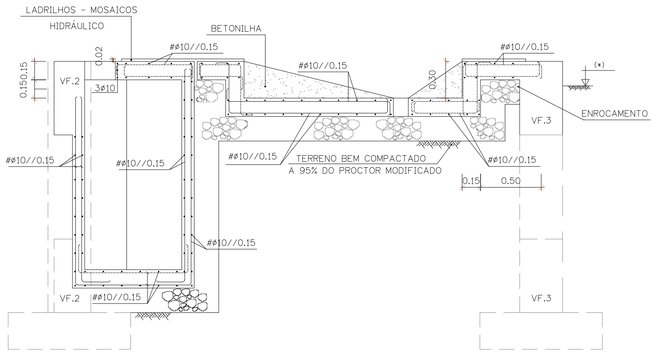

CORTE B-B

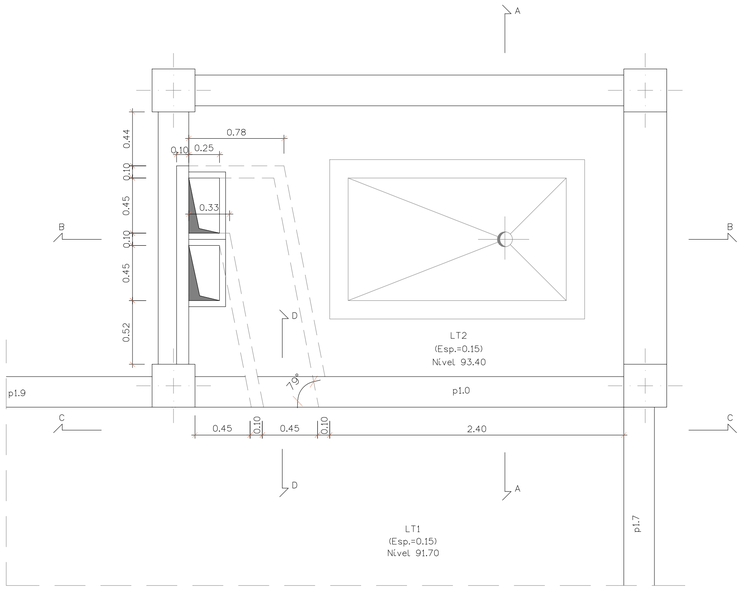

PLANTA DAS GALERIAS DE ACESSO À SALA DO PT

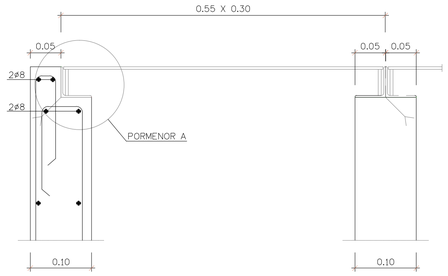

PORMENOR TAMPAS METÁLICAS

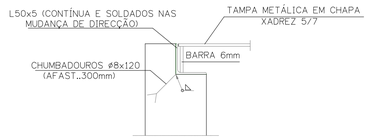

PORMENOR A

QUADRO DE MATERIAIS

ZONA	AÇO	BETÃO (NP EN 206-1)					RECOBRIMENTO (cm)	
		CLASSE DE RESISTÊNCIA	CLASSE DE EXPOSIÇÃO	CLASSE ESTRUTURAL	Dmax (mm)	INDICE DE CLORETOS	EXT.	INT.
INFRAESTRUTURA	A 500 NR	C25/30	XC2	S3	20	0.40	5.00	5.00
SUPERESTRUTURAS	A 500 NR	C25/30	XC2	S3	20	0.40	4.00	4.00
BETÃO DE REGULARIZAÇÃO C12/15 (XC0 S3 Dmáx20 CL0.4) COM 0.10mm DE ESPESSURA SOB TODOS OS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO								

NOTAS

1 - OS COMPRIMENTOS DE AMARRAÇÃO E/OU EMPALME DAS ARMADURAS, ONDE NÃO INDICADO, SERÃO 50ø
2 - NÃO SERÁ EMPALMADA EM CADA SECÇÃO MAIS DE 1/3 DA ARMADURA.
3 - (*) - NÍVEL DO TERRENO VARIÁVEL

UNIDADE INDUSTRIAL EM LOULÉ

EDIFÍCIO DA SALA ELECTRICA E DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

ANTEPROJETO

CELULA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
LAJES TÉRREAS - PLANTA E CORTES
DIMENSIONAMENTO E BETÃO ARMADO

ISEL INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Projectou	16/04/2016	Maria Antunes	Desenho Nº: DES-06
Desenhou	16/04/2016	Maria Antunes	
Reviu			
Verificou			
Aprovou			Substitui:
Arquivo:			Subs. por:

Escalas 1:25 1:5